

Veranstaltung:

Event: interpack 2020

1010120 07.05.-13.05.20

Name des Ausstellers:
Name of exhibitor:



E. CALVI

Standnummer:
Stand No.

4D30

0002623779 000

Zeichenerklärung (Bestellung)		legend (order)
	Wandelement wall unit	Hallenrückwand Existing hall walls
	Zimmertür (1,00m breit) Door (1,00m wide)	Standbegrenzung ohne Wände Stand limit without walls
	Wasserzu- / und -ablauf Water supply and drainage	R Revisionsöffnung (1,0m x 1,0m) muss freibleiben Service hatch must be kept clear
	Wechselstromanschl. 3,3 kW mit Schuko Steckdose A.C. connection 3,3 kW with schuko socket	S Rolltorbedienung muss freibleiben Switch for hall door must be kept clear
	Drehstromanschluss, z.B. 7, 14, 19, 34 kW Three-phase connection, e.g. 7, 14, 19, 34 kW	Leitsystemwürfel – unter Hallendecke - Hinweis auf Fluchrichtung (UK ca. 5,70m) Suspended hall number including emergency exit sign (lower edge approx. 5,70m)
	Schuko Steckdose 230 V Schuko socket 230 V	Kanal-Notausstieg (0,85m x 0,85m) muss freigelassen werden Emergency exit from access channel (0,85m x 0,85m) must be kept free
	CEE Kupplung 400 V mit 16, 32, 63 A CEE sockets 400 V with 16, 32, 63 A	Ab einer Bauhöhe von 4,50m muss ein Abstand von 0,5m eingehalten werden The minimum distance between stand constructions must be 0,5m at or above 4,50m height
	Druckluft Compressed air	Ausschnitt Abhängpunkte von Hallendecke detail of ceiling fixing points
	Abhängungen der Hallendecke (max. Nutzlast 50 kg) Suspended items (max. load 50 kg)	
Masstab: 1 : 100		Zur Beachtung! Werden mehr als 30 m² Standfläche mit geschlossenen Decken versehen oder werden die Sicherheitsabständen zwischen Ständen mit geschlossenen Decken – geringer als 5,0m – ausgeführt, ist der Einbau von Sprinklern im Stand erforderlich Please note! If more than 30m² of stand area is covered by a closed ceiling or the uncovered safety area between stands with closed ceilings is less than 5,0m, the stand must be fitted with sprinklers
Scale:		Fläche: F = 60 qm

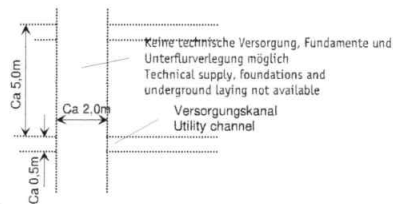

Zur Beachtung!

Werden mehr als 30 m² Standfläche mit geschlossenen Decken versehen oder werden die Sicherheitsabständen zwischen Ständen mit geschlossenen Decken – geringer als 5,0m – ausgeführt, ist der Einbau von Sprinklern im Stand erforderlich

Please note!

If more than 30m² of stand area is covered by a closed ceiling or the uncovered safety area between stands with closed ceilings is less than 5.0m, the stand must be fitted with sprinklers

10.00
Gang / aisle

2,65

6.00̄

